

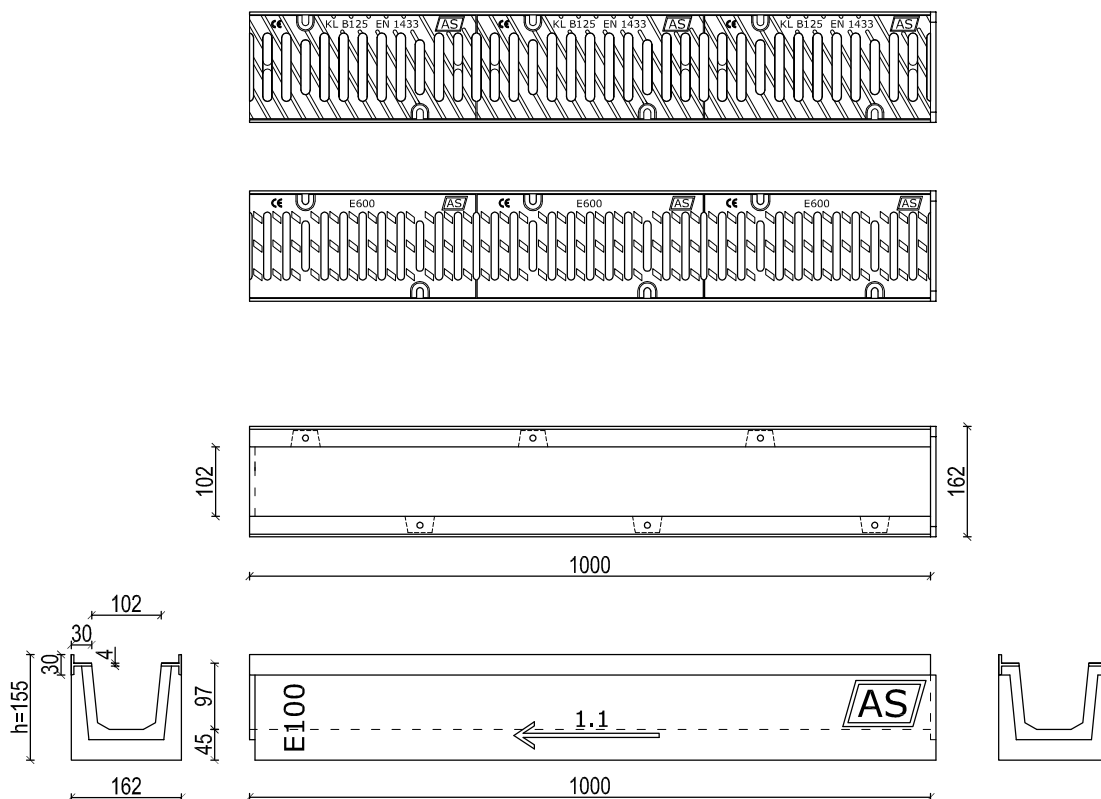
AS

Korytka AS-B100

AS P.P.H A.Sobiesiak
 ul.Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno
 tel./fax (022) 737 05 23
 e-mail: biuro@aspqh.pl
 http://www.asqh.pl

Pozycja A.II.**Korpus korytka**

Norma: PN-EN 1433:2005

**Pozycja A Korytka o szerokości wewnętrznej 100mm**

| A.II. | Nr elementu | KORYTKA AS-B100 h=155mm | Szerokość mm | Wysokość mm | Długość mm | Masa kg | Rusztzy |
|---------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------|------------|---------|---|
| A.II.1. | 1.1 | bez spadku | 162 | 155 | 1000 | 37.1 | Rusztzy żeliwne kl.B 125 - 5.7 kg kl.C 250 - 6.6 kg kl.D 400 - 14.4 kg kl.E 600 - 15.0 kg |
| A.II.2. | 1.1A | łącznie nr 1.1 z AS-A100 | 162 | 155 | 1000 | 37.8 | |
| A.II.3. | 0.1.1 | górny element studzienki | 162 | 155 | 1000 | 31.4 | |
| A.II.4. | | dekiel z odpływem nr 1.1 | 162 | 155 | | 0.4 | |
| A.II.5. | | dekiel ślepy nr 1.1 | 162 | 155 | | 1.5 | |
| A.V. | Nr elementu | ELEMENTY STUDZIENKI | Szerokość mm | Wysokość mm | Długość mm | Masa kg | |
| A.V.1. | A | przelotowy bez odpływu | 162 | 320 | 680 | 38.4 | |
| A.V.2. | A | przelotowy z odpływem z boku | 162 | 320 | 680 | 37.3 | |
| A.V.3. | A | przelotowy z odpływem czołowym | 162 | 320 | 680 | 37.0 | |
| A.V.4. | B | z dnem, bez odpływu | 162 | 330 | 680 | 49.9 | |
| A.V.5. | B | z dnem, z odpływem z boku | 162 | 330 | 680 | 48.8 | |
| A.V.6. | B | z dnem, z odpływem czołowym | 162 | 330 | 680 | 48.5 | |
| A.V.7. | | łapacz zanieczyszczeń | 85 | 250 | 400 | 3.0 | |



Korytka AS-B100

AS P.P.H A.Sobiesiak
ul.Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno
tel./fax (022) 737 05 23
e-mail: biuro@aspgh.pl
<http://www.aspgh.pl>

A.V.

Studzienki

Norma: PN-EN 1433:2005

